




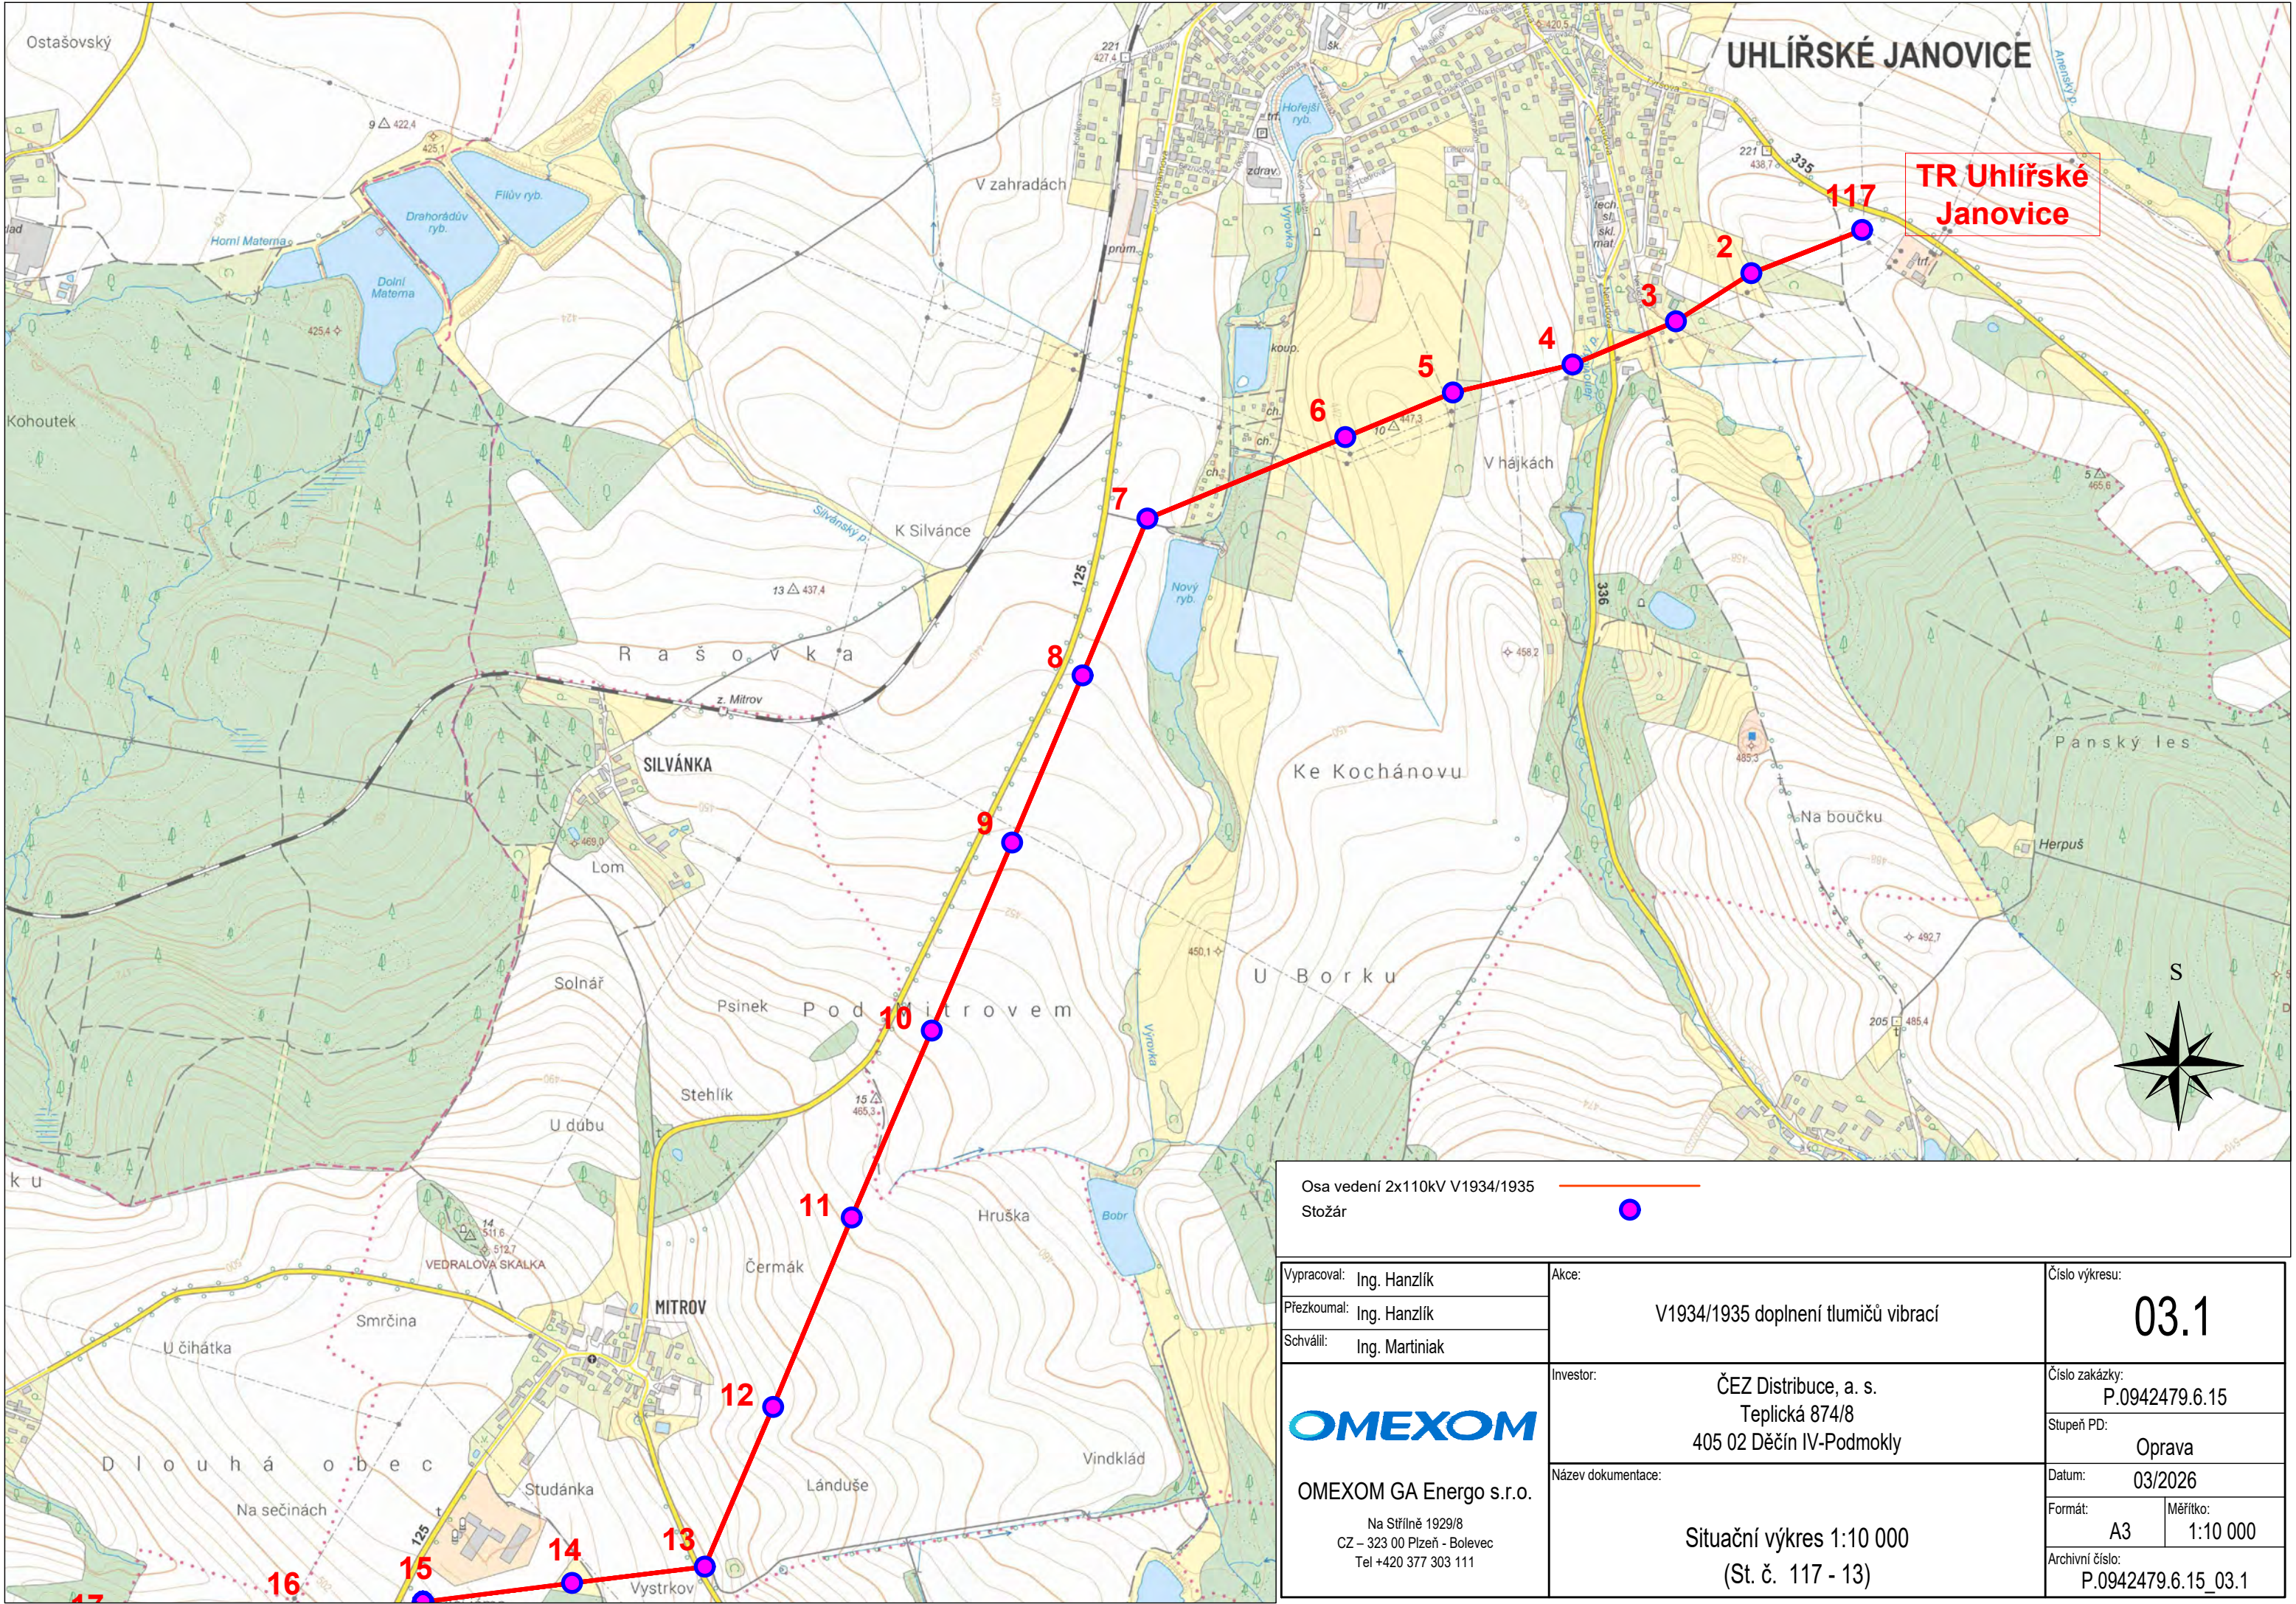

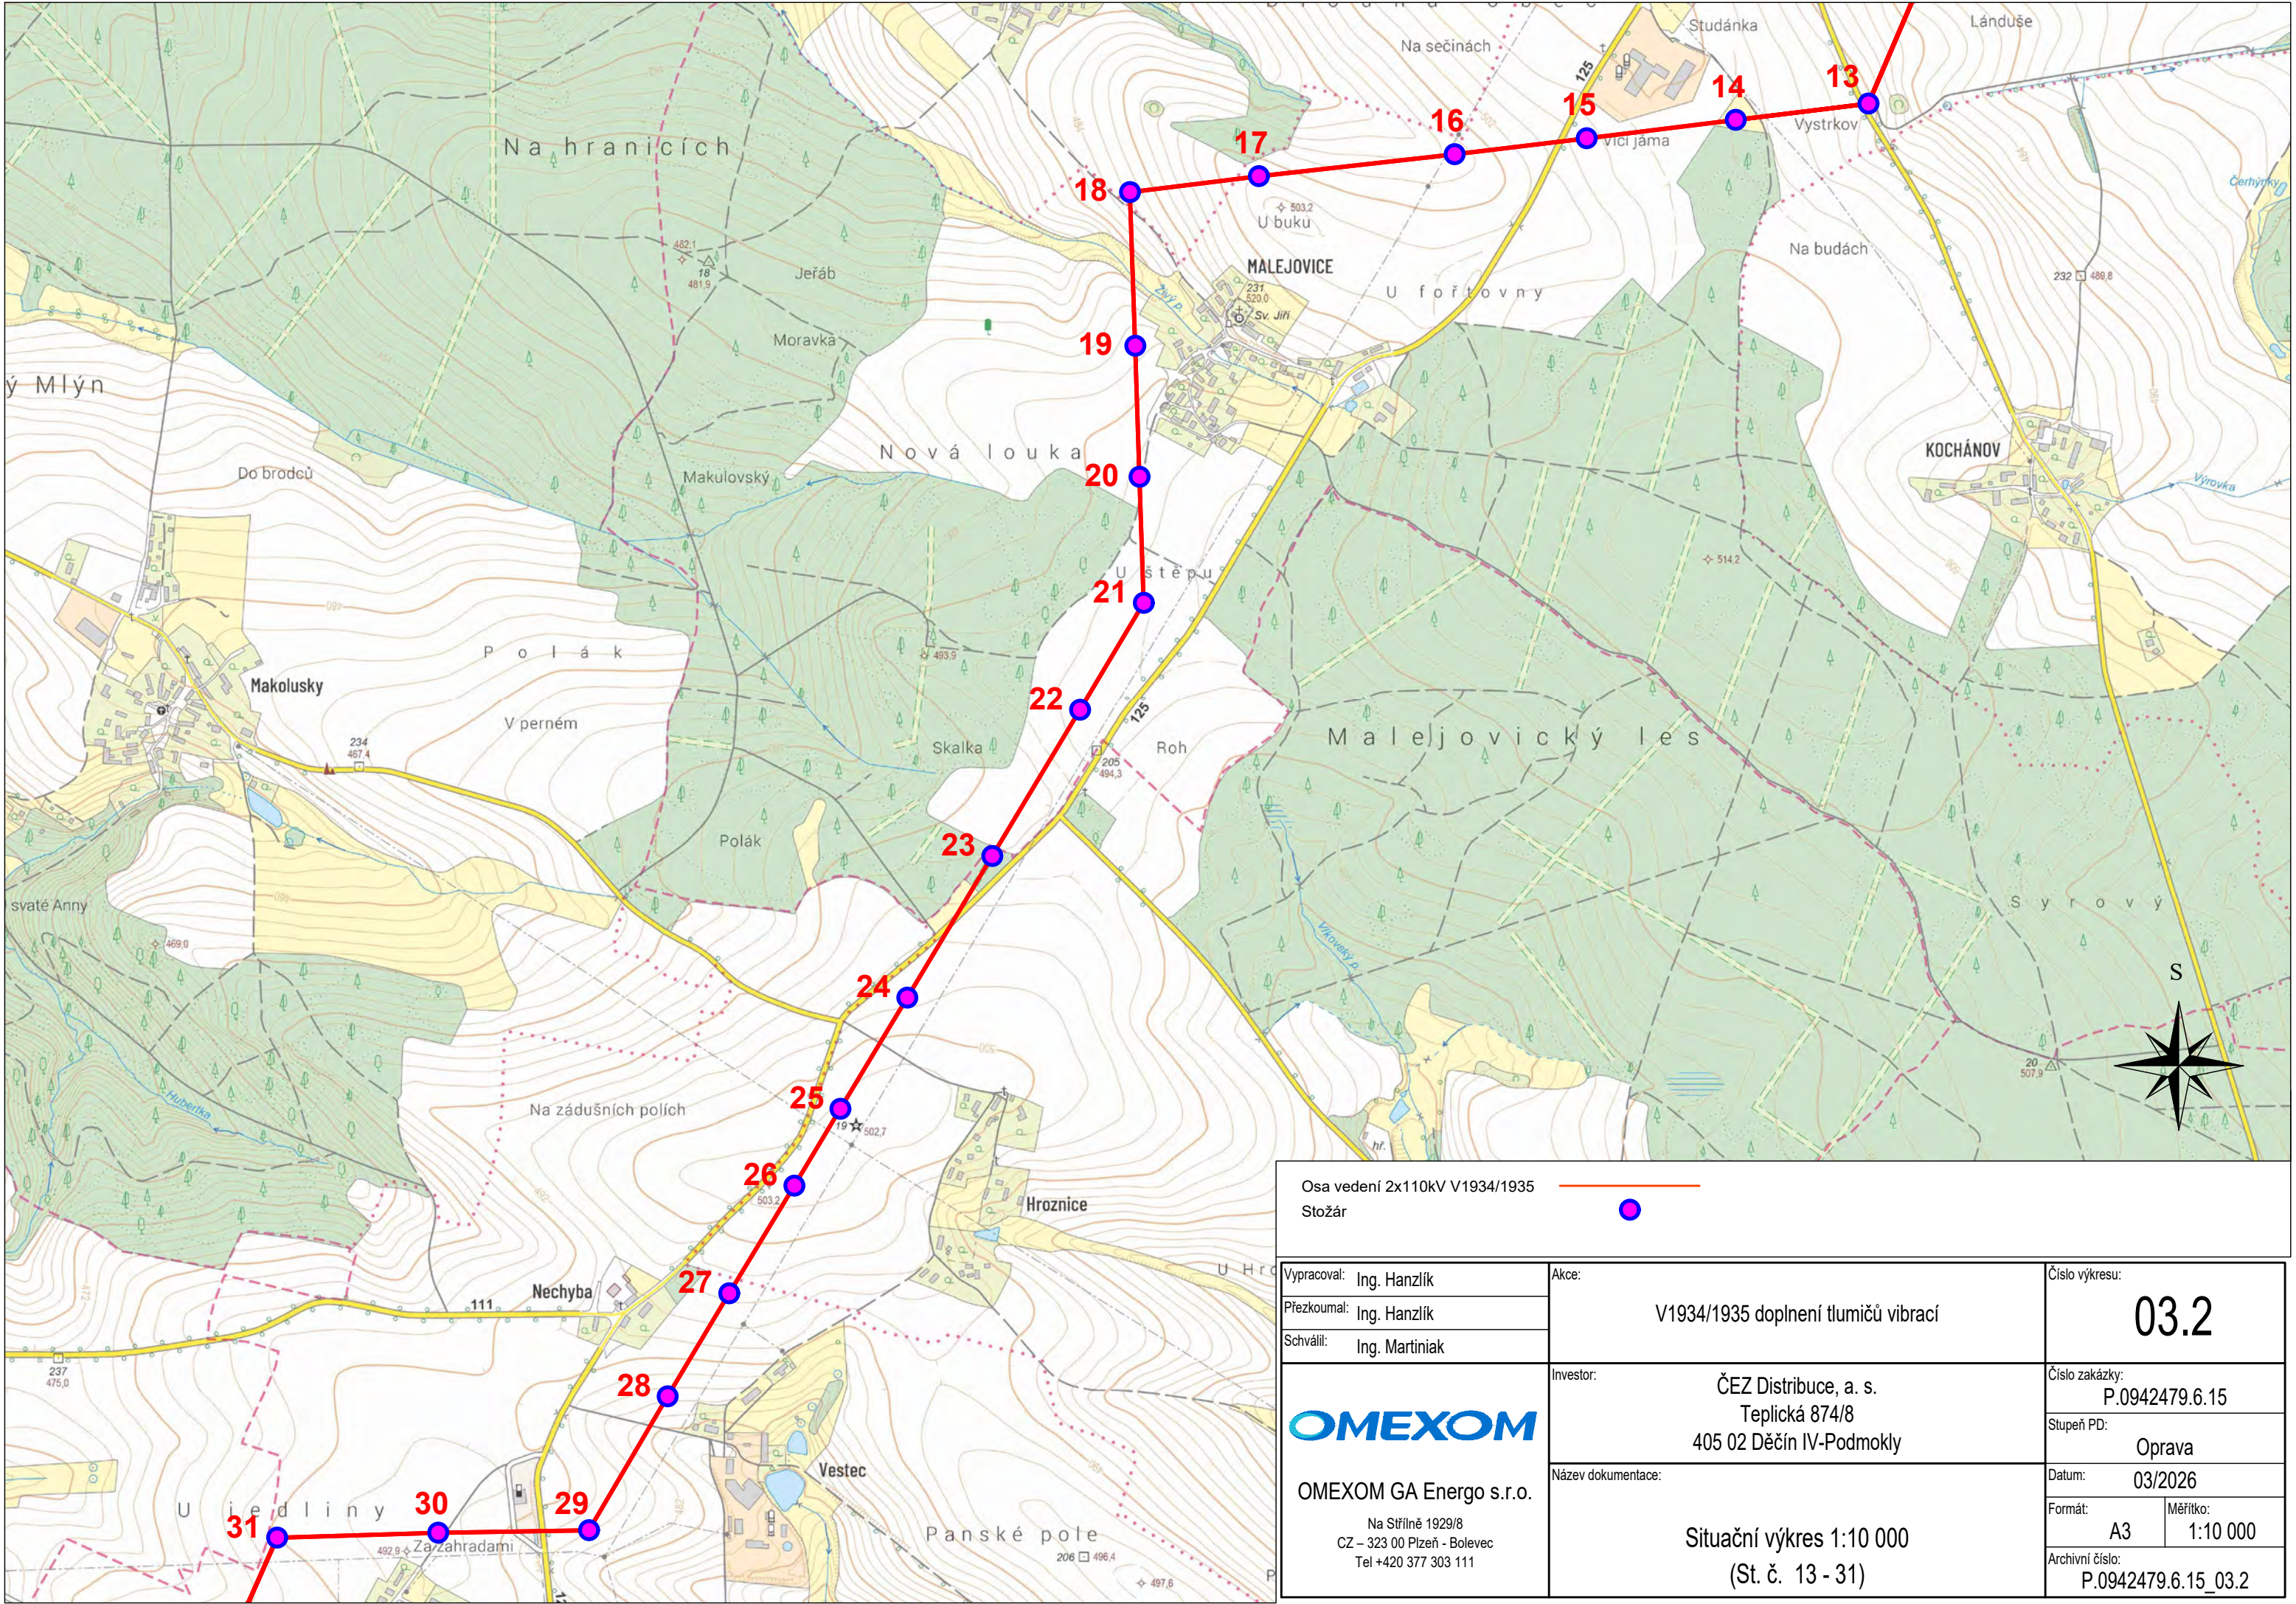


Osa vedení 2x110kV V1934/1935					
Stožár					
Vypracoval: Ing. Hanzlík		Akce: V1934/1935 doplnění tlumičů vibrací	Číslo výkresu: 03.2		
Přezkoumal: Ing. Hanzlík					
Schválil: Ing. Martiniak					
OMEXOM OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 1929/8 CZ – 323 00 Plzeň - Bolevec Tel +420 377 303 111	Investor:	ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV-Podmokly		Číslo zakázky: P.0942479.6.15	
	Název dokumentace: Situvační výkres 1:10 000 (St. č. 13 - 31)			Stupeň PD: Oprava	
				Datum: 03/2026	
				Formát: A3	Měřítko: 1:10 000
				Archivní číslo: P.0942479.6.15_03.2	

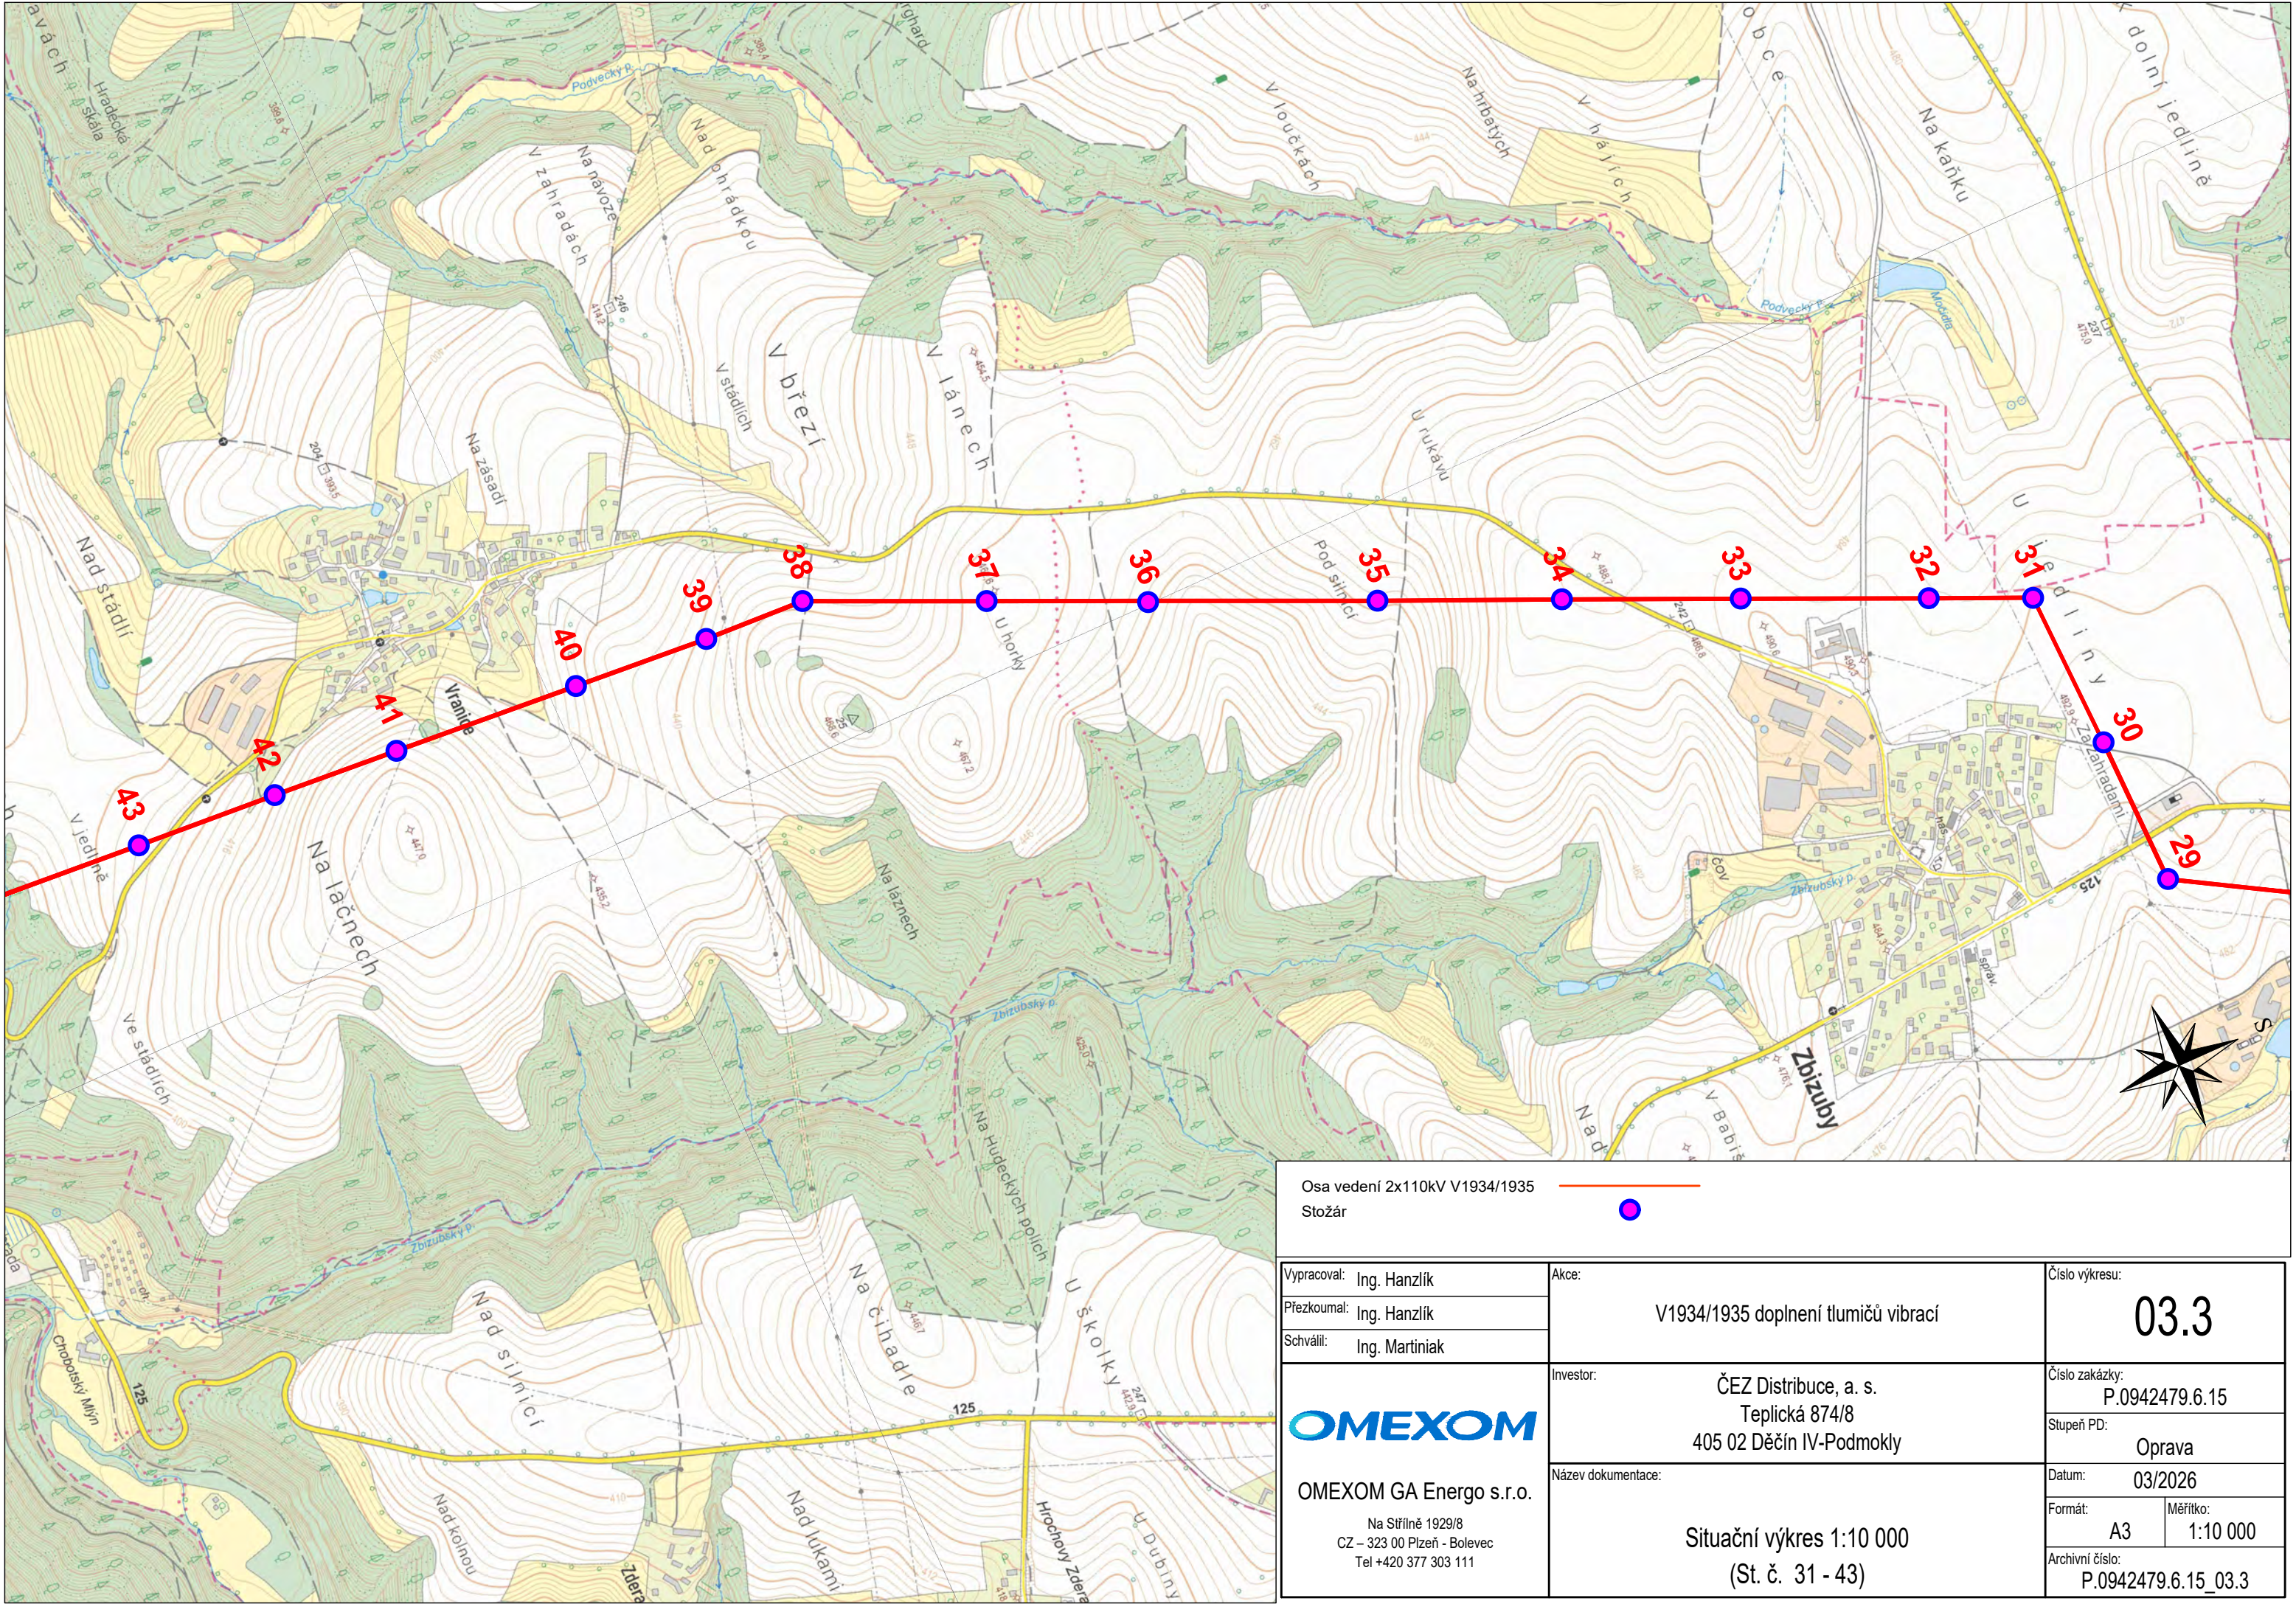

Osa vedení 2x110kV V1934/1935

Stožár


Vypracoval: Ing. Hanzlík	Akce: V1934/1935 doplnění tlumičů vibrací	Číslo výkresu: 03.3	
Přezkoumal: Ing. Hanzlík			
Schválil: Ing. Martiniak			
OMEXOM OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 1929/8 CZ – 323 00 Plzeň - Bolevec Tel +420 377 303 111	Investor: ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV-Podmokly	Číslo zakázky: P.0942479.6.15	
		Stupeň PD: Oprava	
	Název dokumentace:	Datum: 03/2026	
	Situaační výkres 1:10 000 (St. č. 31 - 43)	Formát: A3	Měřítka: 1:10 000
		Archivní číslo: P.0942479.6.15_03.3	

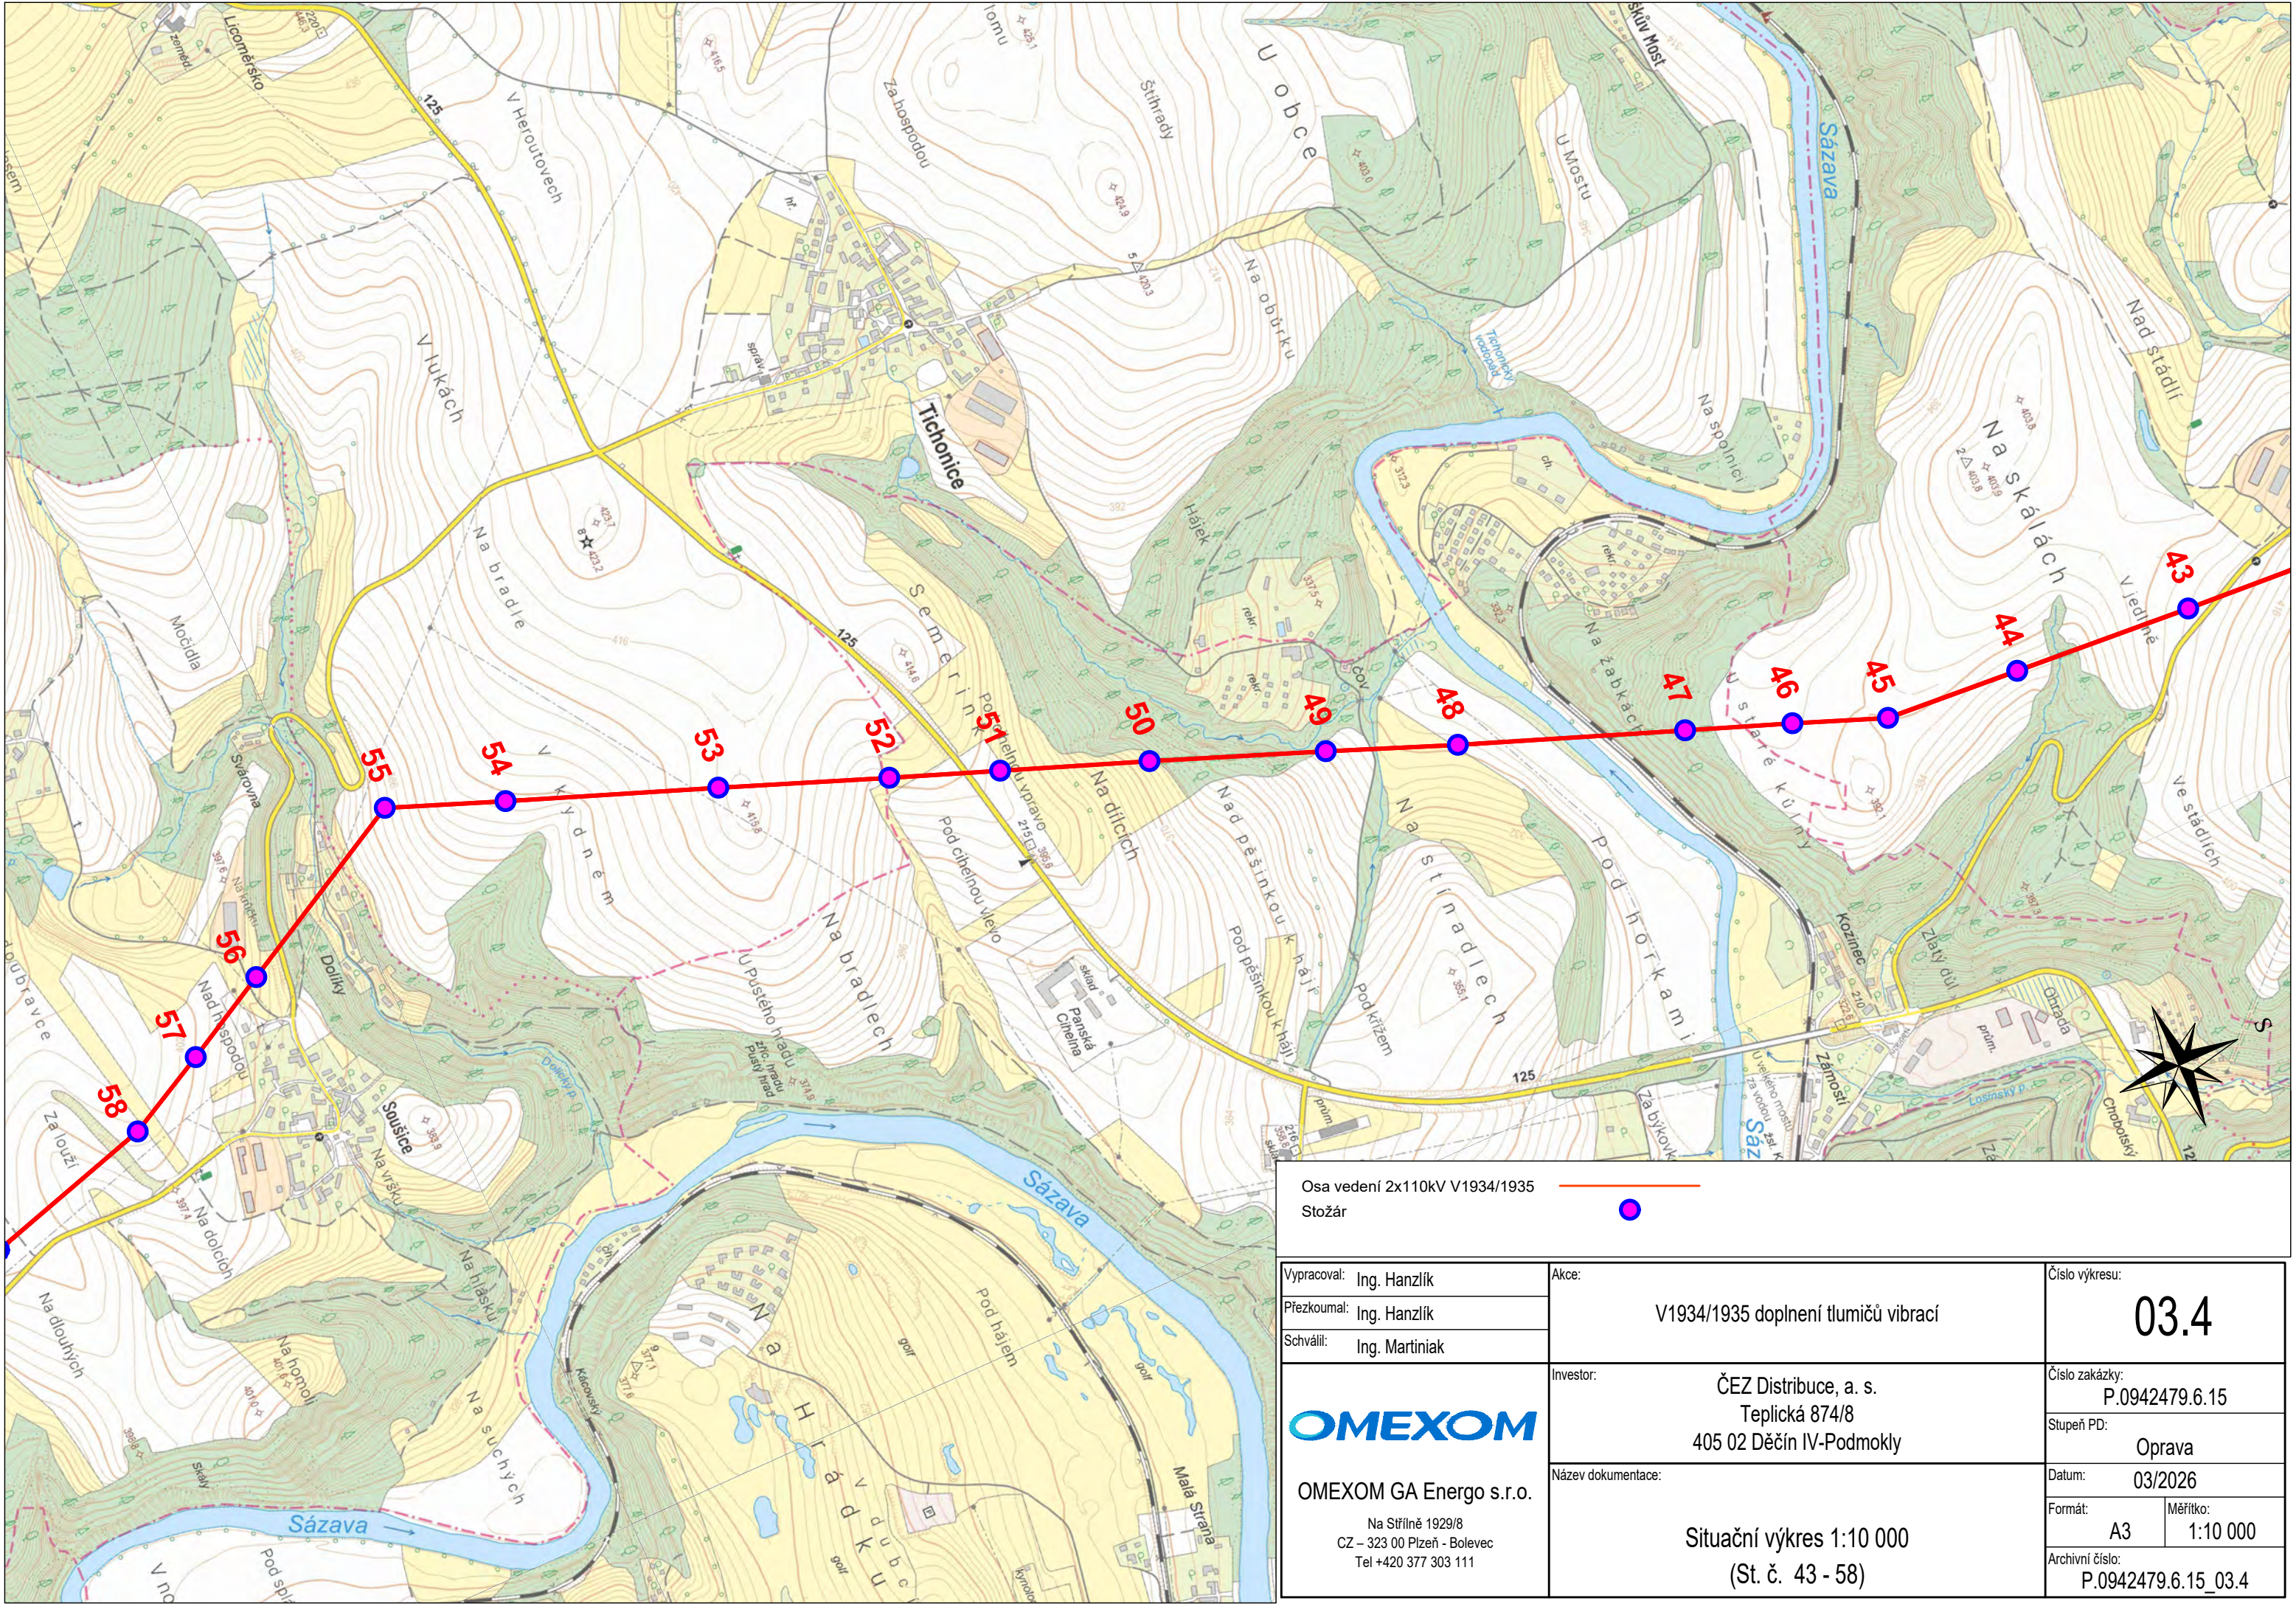


Osa vedení 2x110kV V1934/1935

Stožár

Vypracoval: Ing. Hanzlík		Akce:	V1934/1935 doplnění tlumičů vibrací	Číslo výkresu:			
Přezkoumal: Ing. Hanzlík				03.4			
Schválil: Ing. Martiniak							
 OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střelně 1929/8 CZ – 323 00 Plzeň - Bolevec Tel +420 377 303 111		Investor:	ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV-Podmokly	Číslo zakázky:	P.0942479.6.15		
				Stupeň PD:	Oprava		
		Název dokumentace:		Datum:	03/2026		
				Formát:	A3	Měřítko:	1:10 000
				Archivní číslo:	P.0942479.6.15_03.4		
			Situační výkres 1:10 000 (St. č. 43 - 58)				

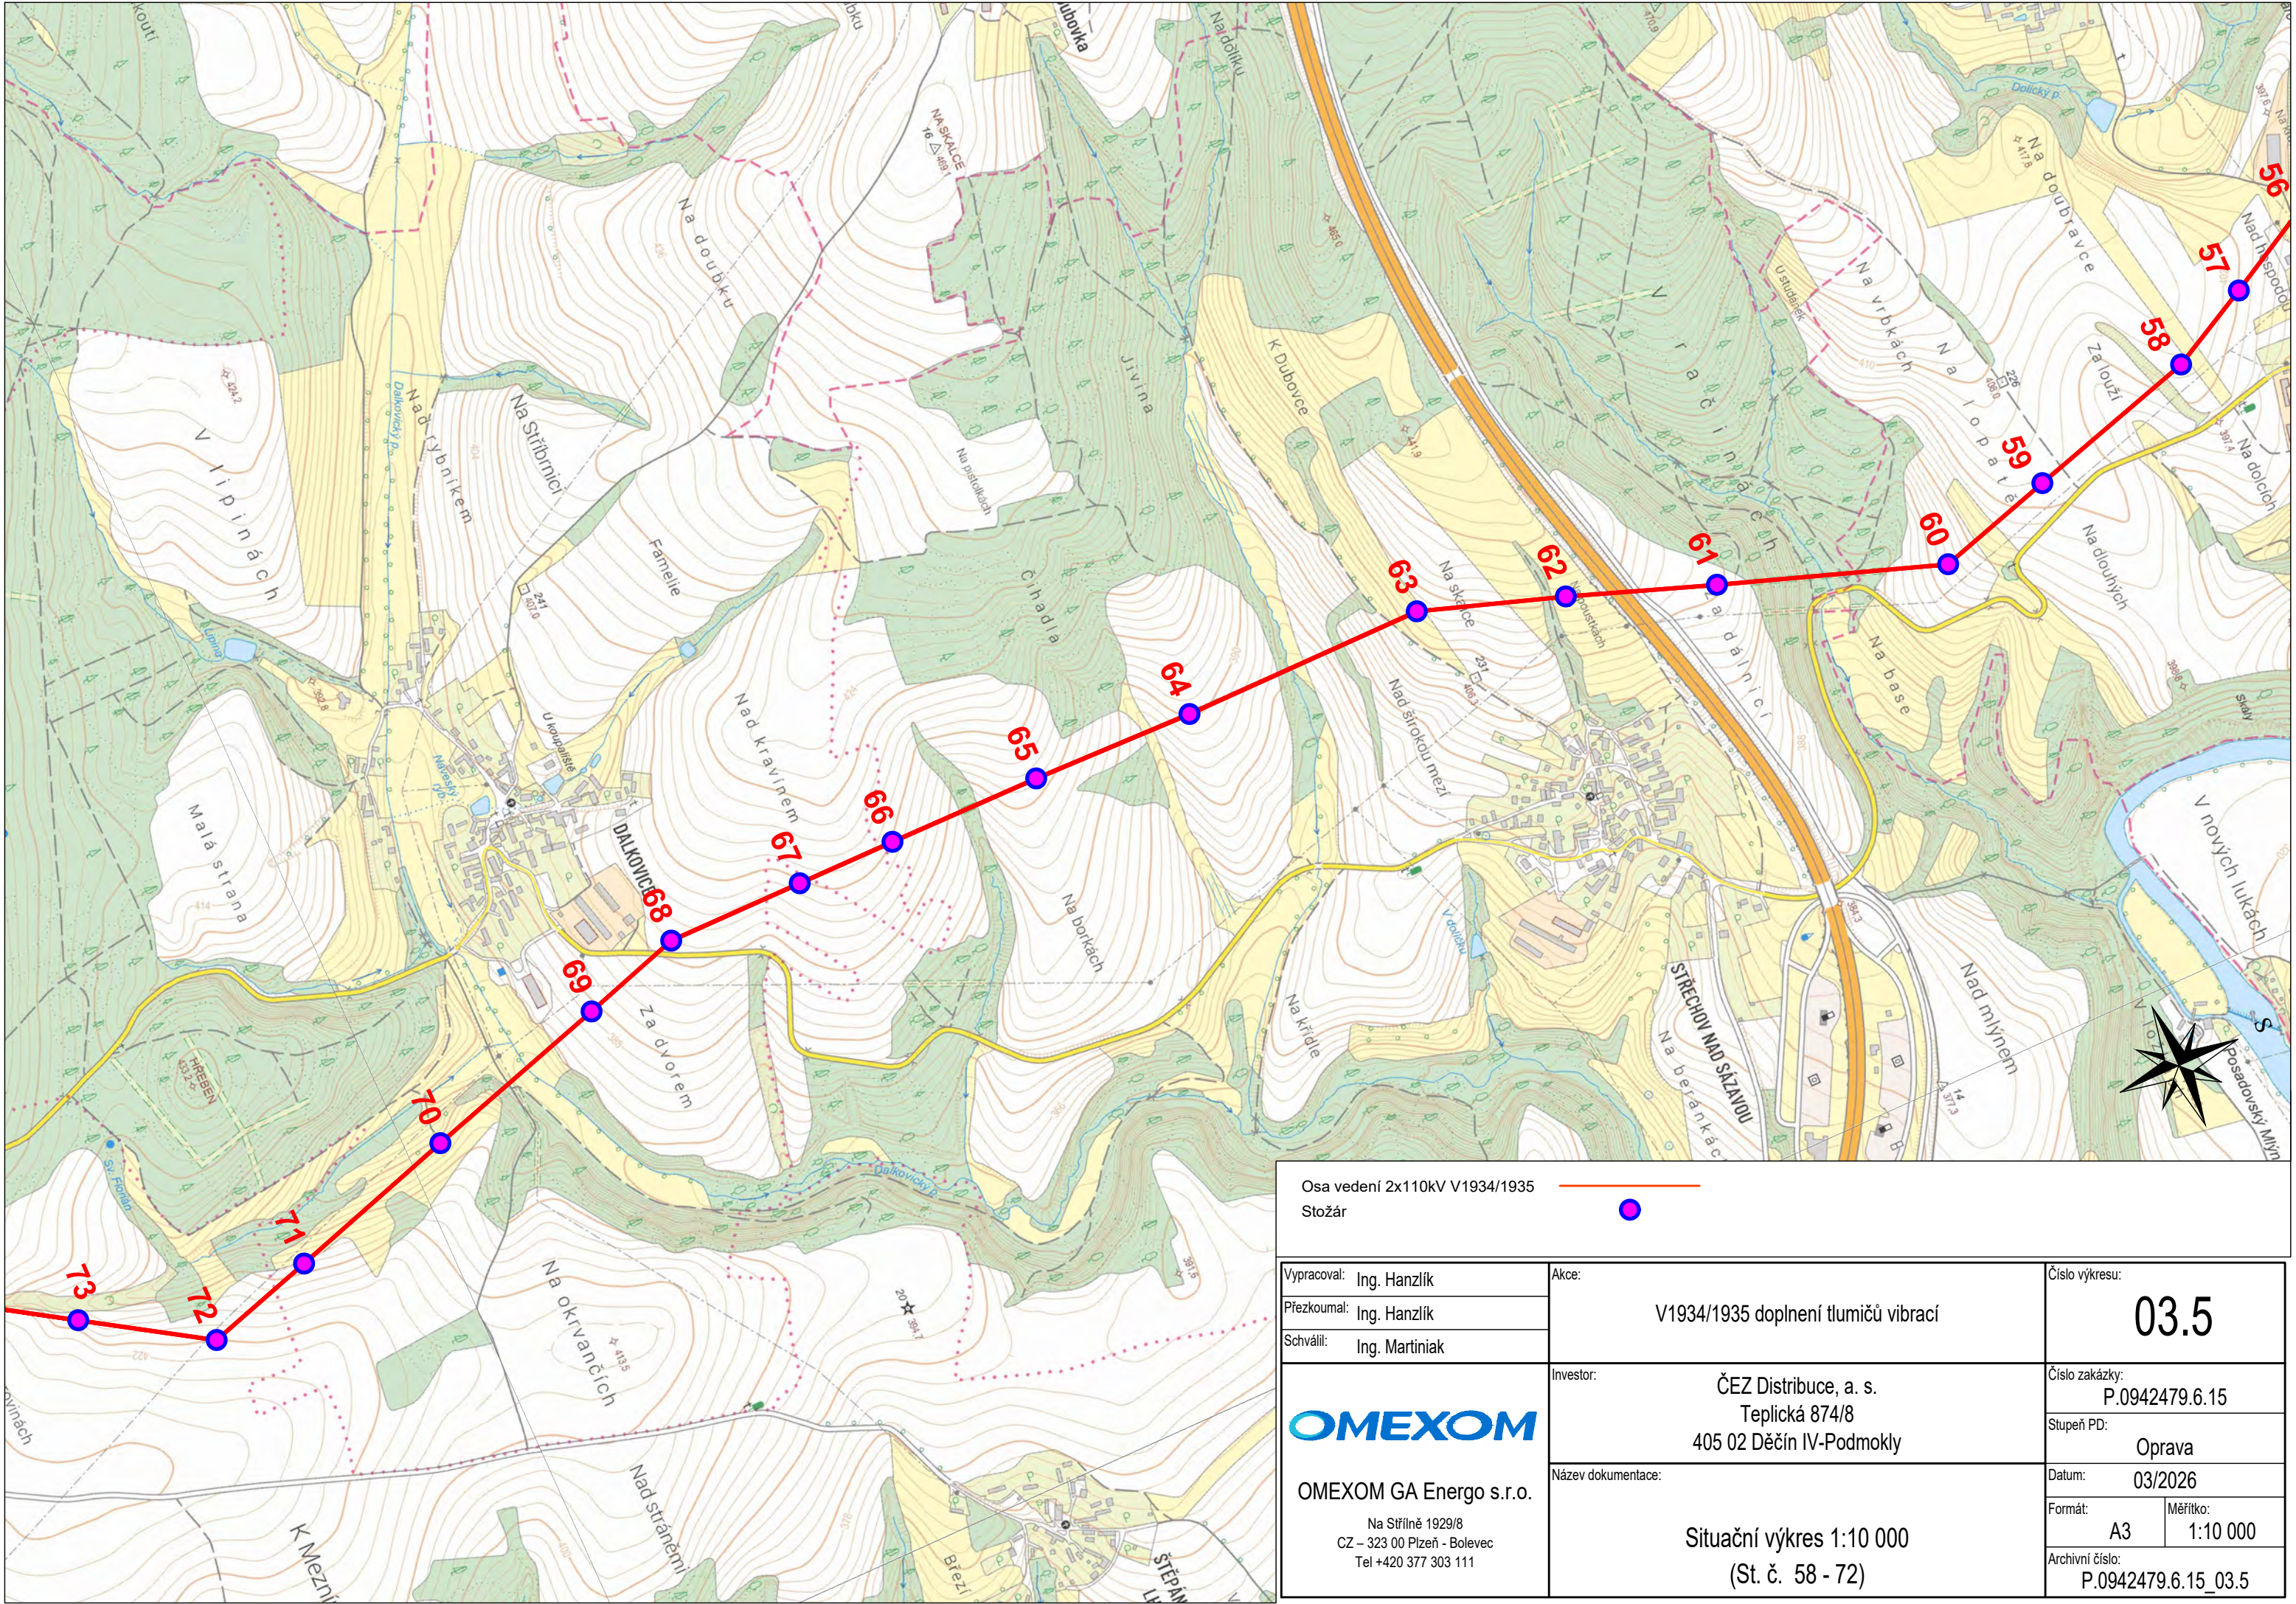

Osa vedení 2x110kV V1934/1935			Stožár						
Vypracoval: Ing. Hanzlík			Akce: V1934/1935 doplnění tlumičů vibrací			Číslo výkresu: 03.5			
Přezkoumal: Ing. Hanzlík									
Schválil: Ing. Martiniak									
OMEXOM OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 1929/8 CZ – 323 00 Plzeň - Bolevec Tel +420 377 303 111			Investor: ČEZ Distribuce, a. s.			Číslo zakázky: P.0942479.6.15			
			Teplická 874/8			Stupeň PD: Oprava			
			405 02 Děčín IV-Podmokly			Datum: 03/2026			
			Název dokumentace: Situační výkres 1:10 000 (St. č. 58 - 72)			Formát: A3		Měřítko: 1:10 000	
						Archivní číslo: P.0942479.6.15_03.5			

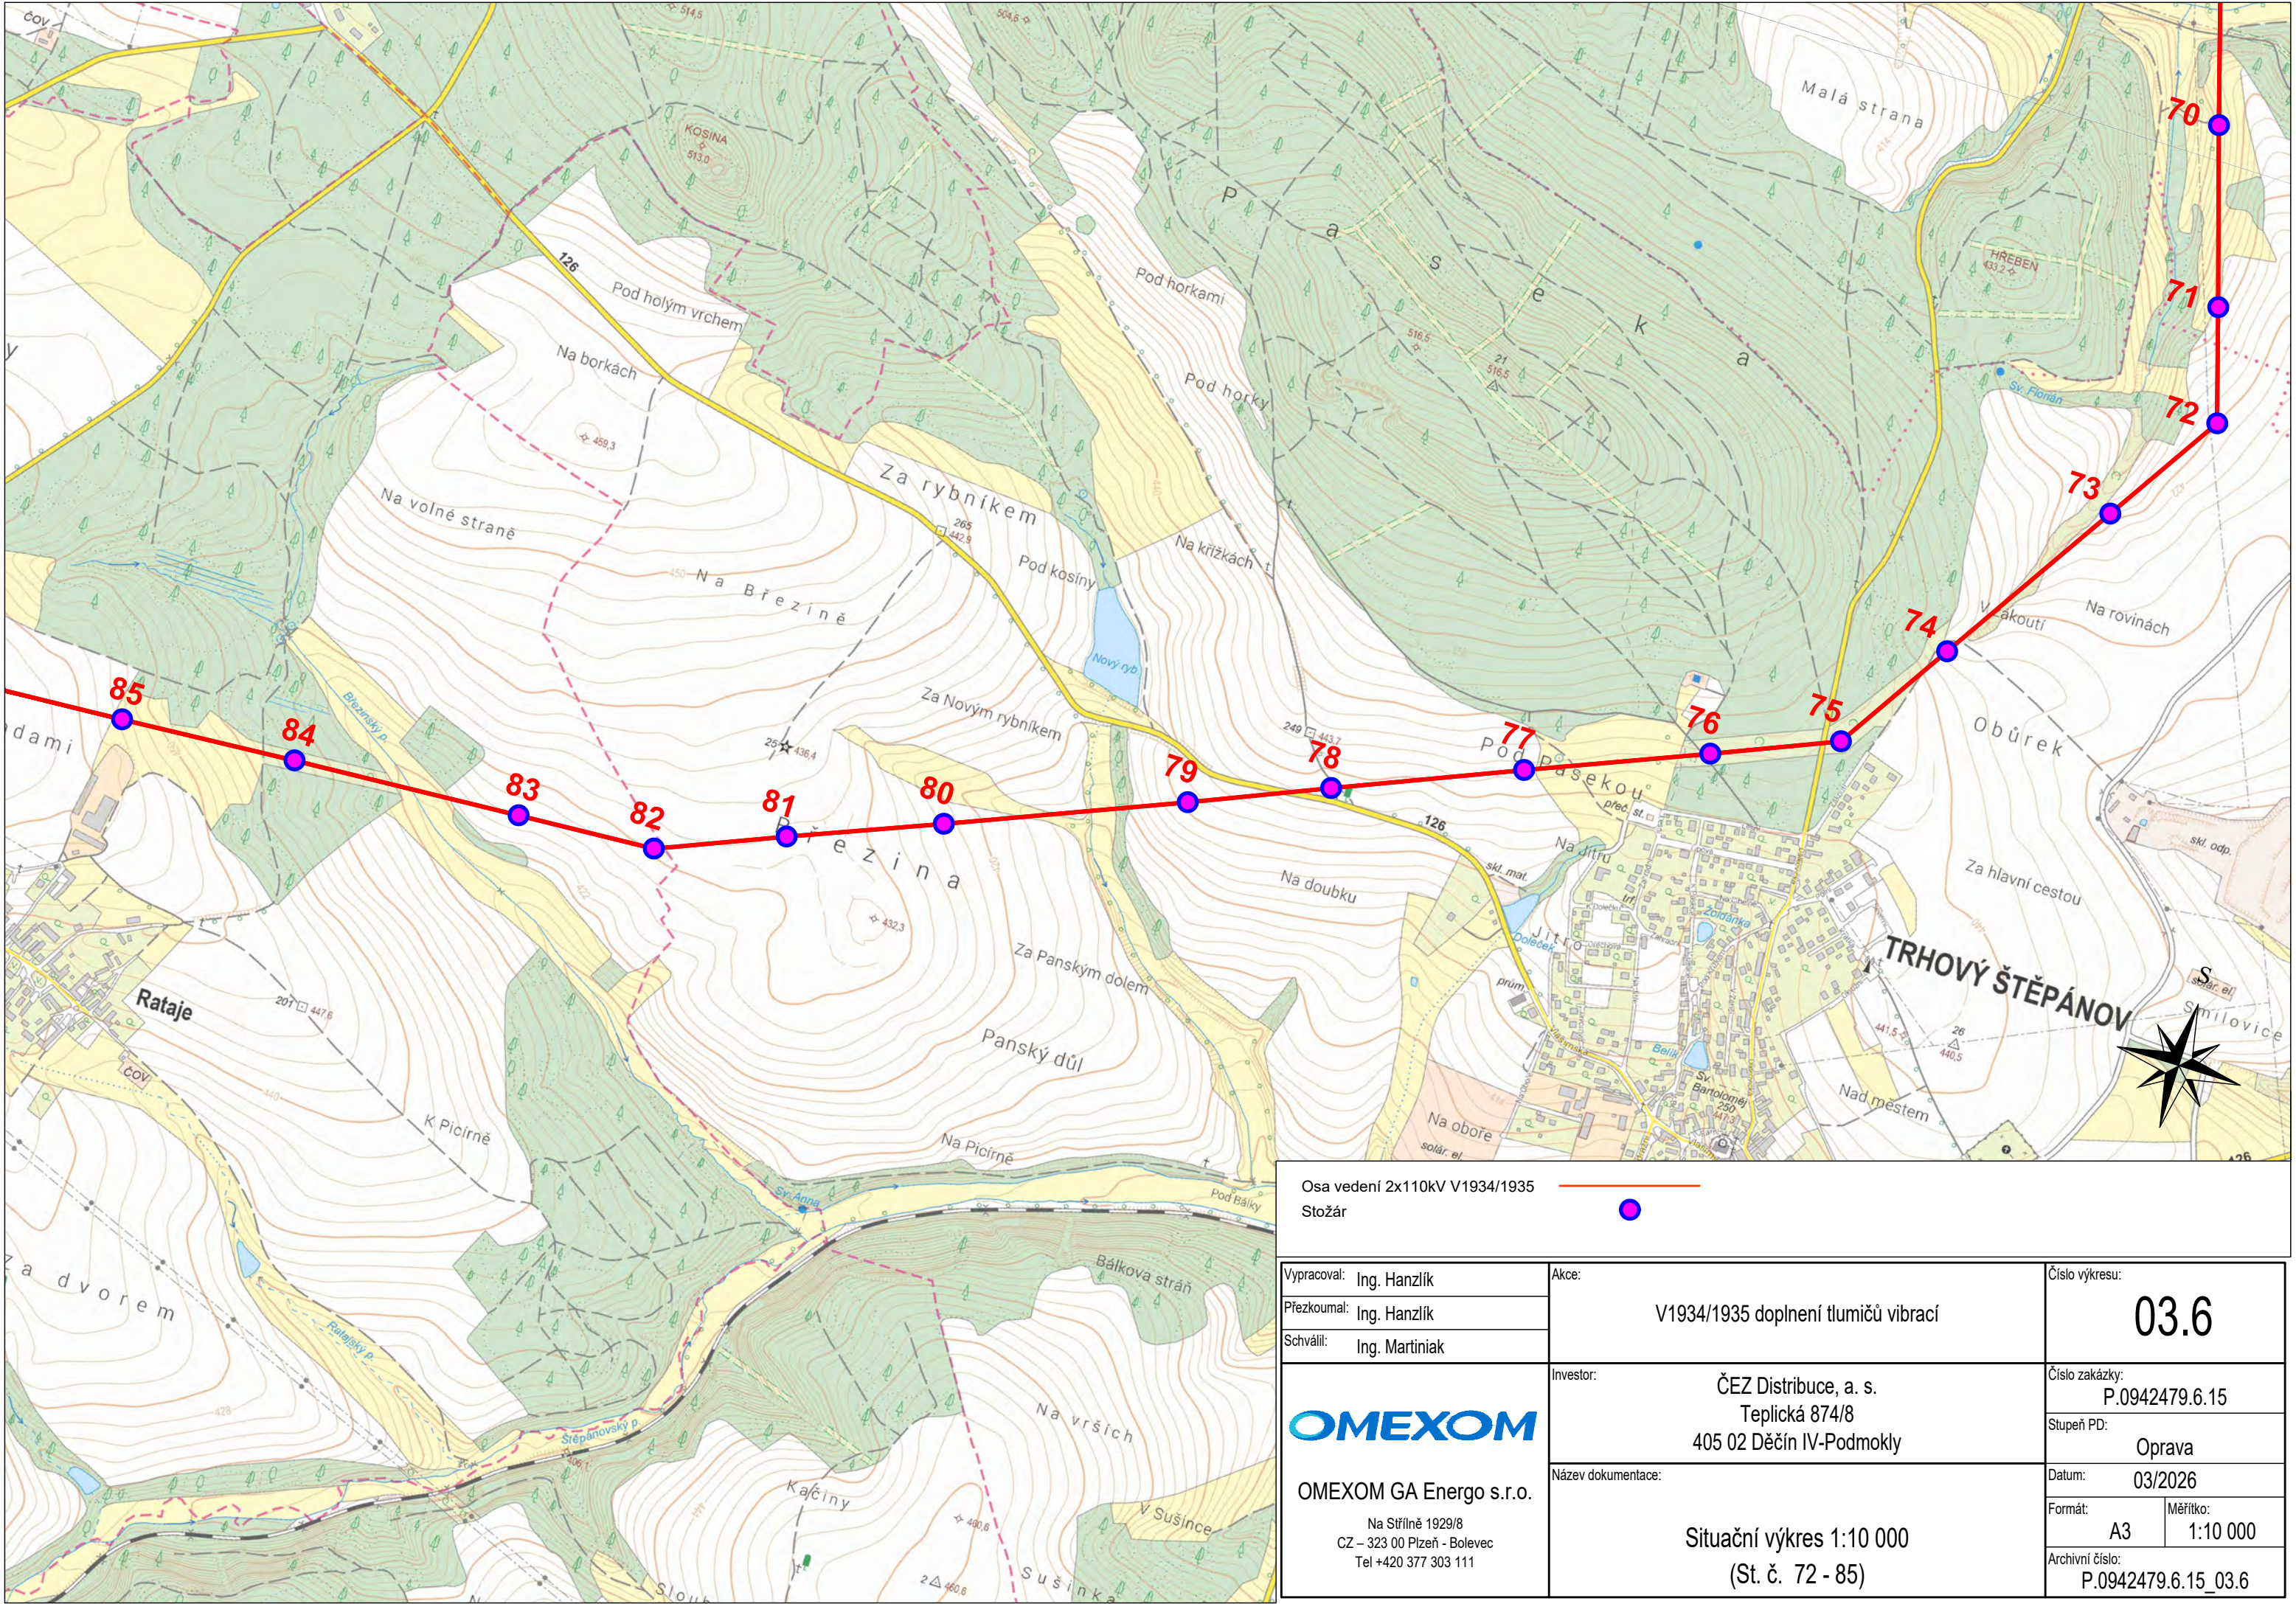

Vypracoval: Ing. Hanzlík
Přezkoumal: Ing. Hanzlík
Schválil: Ing. Martiniak

OMEXOM
OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8
CZ – 323 00 Plzeň - Bolevec
Tel +420 377 303 111

Akce: V1934/1935 doplnění tlumičů vibrací
Investor: ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín IV-Podmokly
Název dokumentace: Situační výkres 1:10 000
(St. č. 72 - 85)

Číslo výkresu: 03.6
Číslo zakázky: P.0942479.6.15
Stupeň PD: Oprava
Datum: 03/2026
Formát: A3
Měřítko: 1:10 000
Archivní číslo: P.0942479.6.15_03.6

